















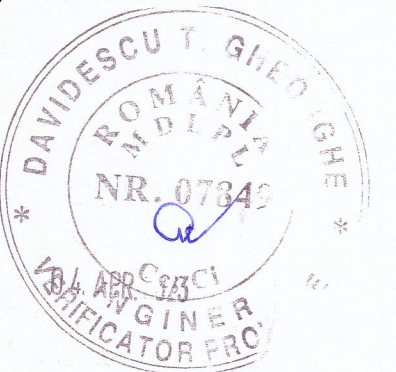




LEGENDA:

- | | | |
|-----------|---|---|
| — — — — — | | -Traseu sistem detectie incendiu JE (ST)H E30 1*2*0.8 mmp rezistent la foc 30 min.
montat aparent deasupra tavanului fals |
| DF1.x |  | -Detector de fum cu baza optica montat aparent, existent |
| DF1.x |  | -Detector de fum cu baza optica montat aparent, propus |
| DF1.x |  | -Detector de fum cu baza optica, montat deasupra tavanului fals, avand o lampa de semnalizare montata aparent in tavanul fals |
| DFC1.x |  | -Detector multicriterial de fum si caldura cu baza optica montat aparent |
| DMA1.x |  | -Declansator manual de alarmare existent |
| DMA1.x |  | -Declansator manual de alarmare propus |
| SI1.x |  | -Sirena de incendiu de interior existenta |
| SI1.x |  | -Sirena de incendiu de interior propusa |
| SE1.x |  | -Sirena de incendiu de exterior propusa |
| ECS |  | -Centrala de detectie incendiu |
| |  | -Cortina rezistenta la foc pentru prevenirea raspandirii focului si a fumului |
| |  | -Fereastra de desumare |
| b1 b1' |  | -Buton de comanda manuala fereastra de desfumare de la parter/mansarda |
| DF1.x |  | -Detector de flacara montat aparent pe fatada |
| TS |  | -Tablou comanda cu sursa 24V pentru actionare fereastra de desumare echipat cu baterii autonomie minim 1h |
| |  | -Input/Output device cu rol de comanda de la ECS la TS |
| — — — — — | | -Cablul de alimentare motoras deschidere fereastra de desumare NHXH-J90-2X1.5 mmp |



 <p>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</p> <p>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</p>			<p>Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA</p> <p>Obiectiv: DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROURI IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2</p> <p>Amplasament: Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN</p>		<p>Nr. proiect: 03/2023</p> <p>Faza: P.T</p>
Şef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara: 1:100	<p>Instalatie detectie incendiu-Plan pod propus</p>	<p>Planşa nr: ID-05</p>
Proiectat:	ing. Danciu Claudiu		Data ianuarie 2023		
Desenat:	ing. Minecan Alexandra		